

IP65 MAINTAINED LED BULKHEAD, C/W TEST SWITCH, 4PCS LEGNED STICKERS R8MLEDTS-01

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician. Product or a person falling from height can cause serious personal injury. Please ensure suitable equipment is used by a competent person.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Battery Warranty: 2 Years

Luminaire is non-dimmable

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing installation.
2. Remove the front diffuser from the body by removing the 2 fixing screws.
3. Release the gear tray by unscrewing the screw and easing the plastic clips away from the tray and lifting the tray away from the base.
4. Knock out the intended cable entry hole suitable for your installation; Fit cable gland (if weatherproofing necessary)
5. Mark appropriate fixing points on wall or ceiling; check that fixings will not impinge on concealed cables or pipes before drilling holes.
6. Fix luminaire to the wall/ceiling using suitable screws.
7. Write installation date on battery and connect battery
8. Connect wires from unswitched supply to terminals on gear tray, Brown/Live to PL and Blue/ Neutral to N. For fitting always on , link terminal "SL" to terminal "PL". When controlled by switch connect switched live wire to terminal SL and permanent live to PL. Note: if "SL" terminal not connected, fitting works as non-maintained.
9. Reassemble gear tray and diffuser.
10. Switch on supply: the green LED should come on indicating correct battery charge has started. In the non-maintained unit, the LEDs only lights if the mains supply fails; In the maintained unit, the LEDs will light (if switched live on), when the mains supply fails, battery will operate LEDs emergency mode. Interrupt supply by pressing the test switch, the fitting will then operate in emergency mode for a short period of time.

Testing

The emergency lighting must be inspected and tested regularly in accordance with local codes of practice: note: for safety reasons tests should be carried out during daylight hours.

The minimum recommended test schedule is as follows: After installation, allow 24 hours to ensure full battery charge and then interrupt the supply; the maximum duration time is 3 hours check that LEDs are still lighting.

1. Daily check that charge indicator LED is working.
2. Monthly, interrupt mains for a short period and check LED lights.
3. Annual 12 month check, full duration test. Interrupt mains supply, LEDs will light and should last for a minimum 3 hours operation: batteries must be replaced when they can no longer support 3 hour operation.
4. Complete record sheet on installation and retain in maintenance file.
5. Update file with ongoing test records for inspection by fire officer or other duly authorised person.

Market Surveillance:

LS Code of energy efficiency Class D.

R8MLED-LS

Remove screws and remove driver (SCG)

Expose LED section(LS)

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

The Installation must be carried out by a qualified electrician

IP65 PERMANENTE LED-BULKHEAD, C/W TESTSCHAKELAAR, 4stuks legned stickers R8MLEDTS-01

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien. Een product of persoon die van hoogte valt, kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat de geschikte uitrusting wordt gebruikt door een bevoegd persoon.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Batterij Garantie: 2 Jaar

Niet-dimbare armatuur.

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte.

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint met de installatie.
2. Verwijder de voorste diffusor van de behuizing door de 2bevestigingsschroeven los te draaien.
3. Maak de mechanismeplaat los door de schroef los te draaien, de plastieken klemmen los te maken van de plaat en de plaat van de basis te halen.
4. Maak de voorziene kabeldoorvoeropening voor uw installatie open; Plaats de kabelpakking (indien weervastheid gewenst is)
5. Markeer de overeenkomstige bevestigingspunten op de muur of het plafond; zorg dat de boorgaten geen verborgen kabels of leidingen kunnen beschadigen voordat u begint met boren.
6. Bevestig de armatuur tegen de muur/het plafond aan de hand van gepaste schroeven.
7. Schrijf de installatiedatum op de batterij en sluit de batterij aan
8. Sluit de draden van de niet-geschakelde stroomvoorziening aan op de aansluitklemmen op de mechanismeplaat, Bruin/Stroom op PL en Blauw/Neutraal op N. Verbind om de verlichting permanent aan te hebben de aansluitklem "SL" met de aansluitklem "PL". Wanneer de lamp wordt bediend met een schakelaar, verbind dan de geschakelde stroomdraad met aansluitklem SL en de permanente stroomdraad op PL. Opmerking: als geen aansluiting wordt gemaakt op de aansluitklem "SL", werkt de verlichtingsarmatuur als niet-zelfstandig
9. Monteer de mechanismeplaat en de diffusor opnieuw.
10. Schakel de stroom in: de groene LED moet gaan branden, wat aangeeft dat de batterij correct aan het laden is. Bij de niet-permanente eenheid, gaan de LEDs enkel branden bij onderbreking van de hoofdstroomvoorziening. Bij de permanente eenheid gaan de LEDs branden (als de geschakelde stroomdraad is ingeschakeld) bij onderbreking van de hoofdstroomvoorziening en worden de LEDs in noodbedrijf gevoed door de batterij. Onderbreken netvoeding door het indrukken van de test schakelaar , zal de armatuur vervolgens werken in nood -modus voor een korte tijd.

Testen

De noodverlichting moet regelmatig worden gecontroleerd en getest in overeenstemming met de plaatselijke praktijkrichtlijnen. Opmerking: om veiligheidsredenen moeten testen tijdens daglichturen worden uitgevoerd. Het minimum aanbevolen testschema ziet er als volgt uit:

Na installatie 24 uur wachten om ervoor te zorgen dat de batterij volledig is opgeladen en daarna de stroomvoorziening onderbreken; de maximum duur is 3 uur. Controleer of de leds nog licht geven.

1. Controleer dagelijks of de ladingindicator van de led werkt.
2. Schakel maandelijks de stroomvoorziening even uit en controleer de ledlampen.
3. Verricht jaarlijks een complete inspectie, een test van volledige duur. Schakel de stroomvoorziening uit. De leds zullen oplichten en dienen ten minste 3 uur mee te gaan. De batterijen moeten worden vervangen als ze geen 3 uur meer werken.
4. Vul het registratieblad van de installatie in en bewaar in het onderhoudsbestand.
5. Werk het bestand bij met de verschillende testresultaten ter inspectie van de brandweer of een andere naar behoren bevoegde persoon.

Markttoezicht:

LS Code van energie-efficiëntie van Klasse D.

R8MLED-LS

Schroeven verwijderen en driver verwijderen (SCG)

LED-plaat verwijderen(LS)

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

ROBUS®

DE

IP65 LED-BULKHEAD MIT DAUERSCHALTUNG KOMPLETT MIT TESTSCHALTER und 4 Symbol-Aufklebern R8MLEDS-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. ! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden. Stürze aus der Höhe von Personen oder Produkten können zu schweren Körperverletzungen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine geeignete Ausrüstung von einer sachkundigen Person verwendet wird.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

0°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65, Batterie-Garantie: 2 Jahre

Leuchte ist nicht dimmbar

Kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Nehmen Sie den frontalen Diffuser vom Körper ab, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
3. Lösen Sie den Geräteträger, indem Sie die Schrauben entfernen, die Plastikklips vom Träger abnehmen und den Träger vom Sockel abnehmen.
4. Stellen Sie eine für Ihre Installation geeignete Öffnung für die Kabel her. Dichten Sie die Kabelöffnung ab (wenn Wasserdichtigkeit erforderlich ist).
5. Zeichnen Sie an der Wand oder an der Decke die korrekten Befestigungspunkte an; vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass die Bohrlöcher keine Rohre oder Leitungen beschädigen.
6. Befestigen Sie die Leuchte mit geeigneten Schrauben an der Wand/Decke.
7. Installationsdatum auf dem Akku notieren und Akku anschließen.
8. Verbinden Sie die Kabel der (ausgeschalteten) Stromversorgung mit den Anschlüssen auf dem Geräteträger: braun/spannungsführend an PL und blau/neutral an N. Verbinden Sie den Anschluss „SL“ immer mit dem Anschluss „PL“. Wenn die Leuchte durch einen Schalter gesteuert werden soll, schließen Sie das Schalterkabel an „SL“ und das dauerhaft spannungsführende Kabel an „PL“. Hinweis: Wenn „SL“ nicht angeschlossen ist, funktioniert die Installation im Nicht-Wartungs-Modus.
9. Bringen Sie den Geräteträger und den Diffuser wieder an.
10. Stromversorgung einschalten: Das grüne LED-Licht sollte aufleuchten und anzeigen, dass der Akku korrekt lädt. In der Einheit mit Bereitschafts-Modus leuchten die LEDs nur dann, wenn die Hauptstromversorgung ausfällt. In der Einheit mit Dauerschaltung leuchten die LEDs (wenn der Strom eingeschaltet ist). Sollte der Strom ausfallen, betreibt der Akku die LEDs im Notbetrieb. Brechen Versorgung durch Drücken des Testschalters, wird die Leuchte dann im Notbetrieb arbeiten für ein kurzes Zeitraum.

Funktionsprüfungen

Die Notbeleuchtung muss gemäß den lokalen Vorschriften regelmäßig gewartet und geprüft werden: Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollte die Wartung stets bei Tageslicht durchgeführt werden. Der Wartungsplan sollte mindestens die folgenden Maßnahmen umfassen: Nach der Installation den Akku 24 Stunden lang aufladen, um eine maximale Aufladung zu gewährleisten; anschließend die Stromversorgung unterbrechen (max. 3 Stunden) und sicherstellen, dass die LEDs aufleuchten.

1. Täglich überprüfen, ob die LED-Ladestatusanzeige ordnungsgemäß funktioniert.
2. Einmal im Monat die Stromversorgung für kurze Zeit unterbrechen und die LED-Leuchten kontrollieren.
3. Einmal jährlich einen vollständigen Funktions- und Dauertest durchführen. Die Stromversorgung unterbrechen. Daraufhin sollten die LEDs aufleuchten und mind. 3 Stunden lang in Betrieb bleiben: Falls die LEDs weniger als 3 Stunden lang aufleuchten, muss der Akku ausgetauscht werden.
4. Nach der Installation sämtliche Maßnahmen schriftlich festhalten und mit dem Wartungsbogen aufbewahren.
5. Den Wartungsbogen stets auf dem neuesten Stand halten (für Kontrollen durch die Feuerwehr bzw. entsprechend befugtes Personal).

Marktüberwachung
LS Code' der Energieeffizienz der Klasse D.
R8MLEDS-LS

Entfernen Sie Schrauben und entfernen Sie treiber (SCG)
Enternen sie LED-Pate (LS)

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

FR

APPLIQUE À LED ÉCLAIRAGE PERMAMENT IP65, AVEC INTERRUPTEUR D'ESSAI, 4 pictogrammes autocollants R8MLEDS-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES. Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. La chute du produit ou d'une personne depuis une position élevée peut provoquer des blessures graves. Veuillez vous assurer que l'équipement adéquat est utilisé par une personne compétente.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

0°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, Batterie Garantie: 2 Ans

Ce luminaire est non-dimmable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

Installation

1. Vérifier que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.
2. Déposer les 2 vis de fixation pour enlever le diffuseur du boîtier
3. Desserrer la vis en ôtant les clips en plastique de la platine pour la libérer et la séparer de son embase en la levant.
4. Chasser l'opercule de l'entrée de câble à utiliser pour l'installation. Poser le presse-étoupe (si l'installation doit être étanche).
5. Marquer les points de fixation sur le mur ou au plafond et vérifier avant de percer, que les fixations ne risquent pas de toucher des câbles ou des tuyauteries masquées.
6. Fixer le luminaire au mur/plafond à l'aide de vis appropriées.
7. Inscrire la date d'installation sur la batterie et connecter la batterie.
8. Connecter les fils de l'alimentation électrique hors tension aux bornes de la platine, Marron/Phase à "PL" et Bleu/Neutre à "N". Pour que votre luminaire soit toujours allumé, veuillez raccorder la borne «SL» à la borne « PL ». Quand il est contrôlé par un interrupteur, connectez le câble "live" (phase) à la borne "SL" et le câble de tension permanente à « PL ». Remarque: si la borne "PL" n'est pas connectée, le luminaire fonctionne de manière « non-permanente »
9. Remonter la platine et le diffuseur.
10. Établir l'alimentation électrique : la LED témoin verte doit s'allumer pour indiquer que la batterie est en charge. En mode non-permanent, les LED s'allument uniquement en cas de coupure de l'alimentation secteur. En mode permanent, les LED sont toujours allumées (sous réserve que l'interrupteur d'alimentation soit fermé). L'alimentation des LED est assurée par la batterie en cas de coupure de l'alimentation secteur. Interrompre l'approvisionnement en appuyant sur le bouton d'essai, le luminaire fonctionne alors en mode d'urgence pour une court laps de temp.

Test

Le luminaire doit être inspecté et testé régulièrement en accord avec les codes de pratiques locaux : remarque: pour des raisons de sécurité les tests doivent être effectués durant la journée où la lumière du jour est présente. Le programme de test d'essai minimal recommandé est le suivant: Après installation, attendre 24 heures afin d'assurer une charge complète de la batterie, puis coupez l'alimentation: la durée de fonctionnement max est de 3h, vérifiez que les LEDs éclairent toujours.

1. Quotidiennement : Vérifiez que l'indicateur LED fonctionne.
2. mensuellement : Coupez l'alimentation, sur une courte période de temps afin de vérifier la lumière des LEDs.
3. Annuellement: faites un test complet. Coupez l'alimentation, les LEDs vont éclairer et devrait fonctionner pendant minimum 3 heures: les batteries doivent être remplacées quand ils ne peuvent pas supporter 3 heures de fonctionnement.
4. Complétez la fiche d'enregistrement et conserver dans le dossier maintenance.
5. Mettez à jour le fichier avec les tests suivant pour l'inspection d'un agent ou toute autre personne dûment autorisée.

Surveillance du Marché:

LS Code» d'efficacité énergétique de Classe D.
R8MLEDS-LS

Retirez les vis et retirez le driver (SCG). Retirer la plaque LED(LS)

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

SVETILKA LED BULKHEAD IP65, SVETI NEPREKINJENO TESTNO STIKALO C/W, 4 kosi nalepk z legendo

SL

R8MLEDTS-01

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko. Proizvod ali oseba lahko pri padcu z višine povzroči hude telesne poškodbe. Poskrbite, da delo opravlja kompetentna oseba in pri tem uporablja ustrezno opremo.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robust.com ali robustdirect.com

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP65, garancija na baterijo - 2 leto

Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Primerno za montažo na vnetljive površine.

Montaža

1. Pred začetkom montaže izključite napajanje.
2. Odvijte pritrdilna vijaka in odstranite difuzor s svetilke.
3. Odprite plastične sponke in vzemite priključno ploščo iz ohišja.
4. Odprite pripravljeno odprtino za priključne kable; namestite kabelsko uvodnico (če je potrebna hidroizolacija).
5. Označite pozicijo nosilcev na stropu ali steni; pred vrtnanjem lukenj za nosilce preverite, da na tem mestu ne potekajo drugi kabli ali cevi.
6. Pritrdite svetilko na steno ali strop s primernimi vijaki.
7. Napišite datum montaže na baterijo in jo priključite.
8. Priključite napajalne kable na priključne sponke v ohišju: rjava žica na PL, modra žica na N (pripravljeni spoj). Pri zasileni svetilki s trajnim spojem: če želite stalno delovanje svetilke, povežite priključek "SL" s priključkom "PL". Za nadzor LED osvetlitve s pomočjo stikala, povežite žico stikala na priključek SL in žico za stalno napajanje na priključek PL. Opomba: če priključek "SL" ni povezan, potem svetilka deluje kot s pripravnim spojem.
9. Namestite priključno ploščo in difuzor na ohišje.
10. Vključite napajanje. Prižge se zeleni LED indikator, kar pomeni, da se je baterija začela pravilno polniti. Svetilka s trajnim spojem: LED diode se prižgejo takoj (če je stikalo vključeno). Svetilka s pripravnim spojem: LED diode se prižgejo samo ob prekinitvi napajanja iz omrežja. Napajanje prekinete tako, da pritisnete na testno stikalo. Fiting nato krajši čas deluje v načinu "v sili".

Testiranje

Zasilne svetilke morajo biti redno pregledane in testirane v skladu z lokalnimi predpisi. Opomba: zaradi varnosti se morajo testi izvajati ob dnevni svetlobi. Minimalni priporočeni obseg testiranja je sledeč: Po montaži in priključitvi počakajte 24 ur, da se baterija popolnoma napolni in nato prekinite napajanje iz omrežja; maksimalni čas delovanja je 3 ure – preverite, da LED diode še vedno svetijo.

1. Dnevno preverite delovanje LED indikatorja polnjenja.
2. Mesečno preverjanje: prekinite napajanje iz omrežja za kratek čas in preverite LED diode.
3. Letno preverjanje: test celotne dolžine delovanja – prekinite napajanje iz omrežja. Prižgale se bodo LED diode, ki morajo svetiti minimalno 3 ure; baterijo morate zamenjati, ko le-ta ne zdrži več celotnega 3-urnega delovanja.
4. Ob montaži izpolnite evidenčni list in ga spravite k servisnim dokumentom.
5. V evidenčni list zapisujte rezultate vseh opravljenih testov, da bodo podatki pripravljeni za pregled s strani požarnega inšpektorja ali druge pooblaščen osebe.

Nadzor Trga:
(LS) Šifra svetlobnega vira' z energijsko učinkovitostjo razreda D.
R8MLED-LS
Odstranite vijake in gonilnik (SCG).
Zvijte in odstranite oblogo. Odstranite pokrov in lečo.
Odstrani led ploščo (LS)

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjne odpadke (OEEO s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjnih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjne odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko

Installation and Maintenance Record:

Installatie en onderhoud Record:

Installer

Installateur

Installation

Type

Installatie

Type

Installation test duration & Date








Installatie testduur & Date

Month Maand	Test	1 st Year 1 st Jaar		2 nd Year 2 nd Jaar		3 rd Year 3 rd Jaar		4 th Year 4 th Jaar		5 th Year 5 th Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj.

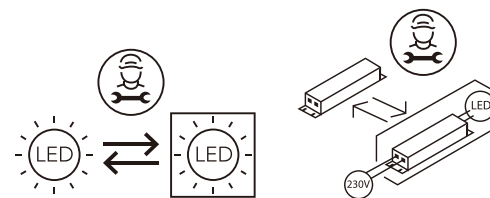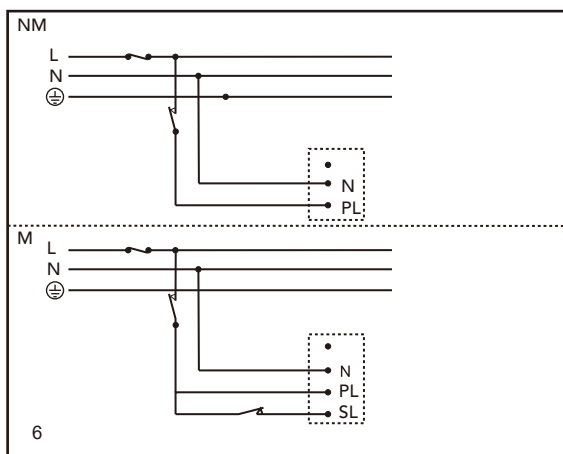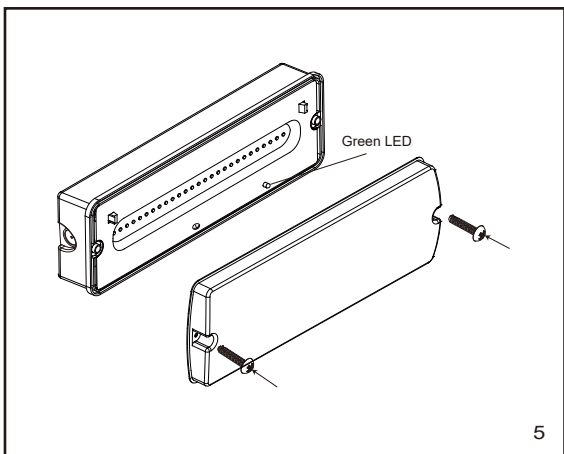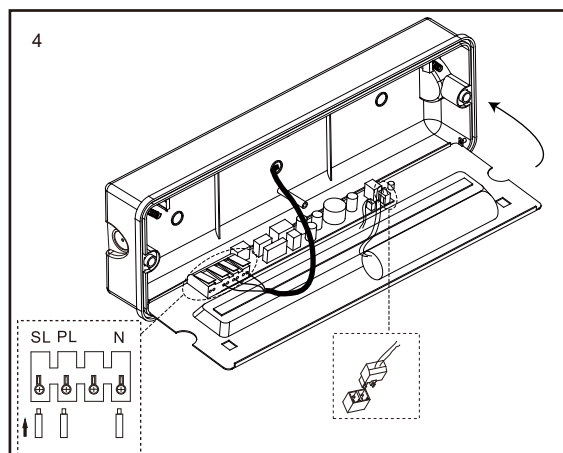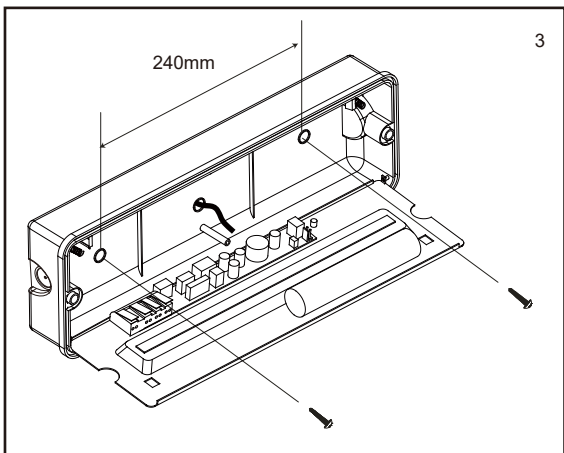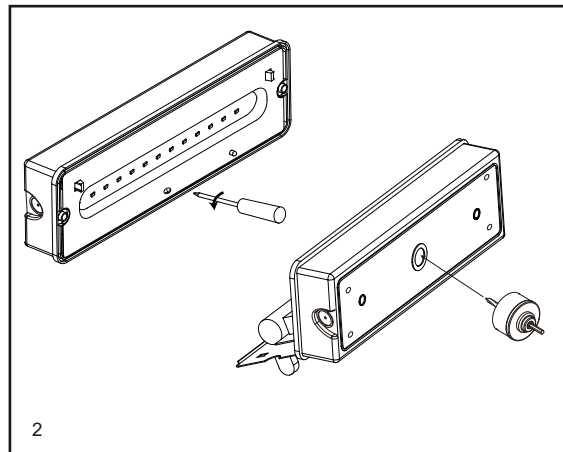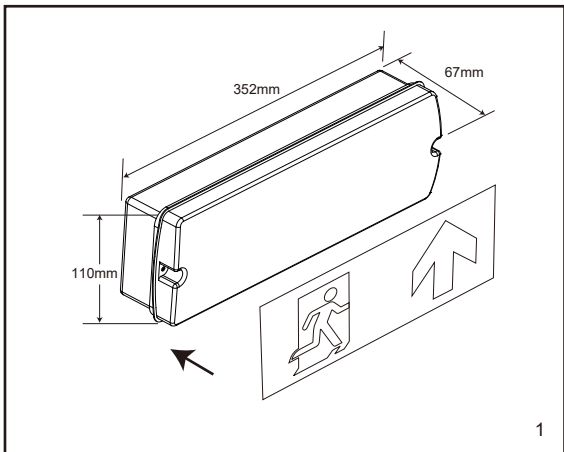

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd Tel: +353 1 7099000
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland Fax: +353 1 7099060
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Email: info@robus.com
 Berkshire RG12 1AX, UK Website: www.robus.com



KM 761541
 BS EN 60598-2-22

