



SWISS PLUS DUAL TEST, 2.5W MAINTAINED EMERGENCY EXIT BLADE LIGHT, WITH MULTIPLE MOUNTING OPTIONS, WHITE / BLACK RSP3DT-01 RSP3DT-04

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician. Product or a person falling from height can cause serious personal injury. Please ensure suitable equipment is used by a competent person.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robusdirect.com

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP20, Fixture warranty (include Battery) -5 years

Installation

1. Before starting the work, make sure to switch off the mains supply.
2. Write the installation date on the blank label.
3. Assemble the legends that you want on both sides of blade via taking off two plate blocks as per fig2. Remember to peel off the protecting film from the light transparent panel please.

Suspension mounting:

4. Using a level spirit or water level to adjust the length of suspension kit wires by pressing the nipple of suspension base.
5. Mark the fixing points on ceiling by using the base of suspension. Drill holes and insert wall plugs. Feed the supply power cable through the hole on the suspension base and the gland hole of blade fitting to connect with the terminal: Brown to Live(L) and Blue to Neutral(N). Fix the suspension base on the ceiling using the screws. Plug with the battery.

Surface mounting:

6. One Way: Disassemble the base of blade fitting as per fig3. Use this base to drill mounting holes on the wall/ceiling, connect the supply power cable to terminal. Fix this base on the wall/ceiling using the screws, assemble the blade fitting to the base and tighten the screw on the side of blade fitting. Fig5. Fig6
7. Another Way: Purchase RSPWM-01/04 accessory. Use it to drill mounting holes on the wall. Feed the supply power cable through RSPWM and base of blade fitting. Use a screw to fix it onto the base of blade fitting. Connect the cable to the terminal. Fix fitting on the wall using the screws. Fig7.

Recessed mounting: (Purchase RSPRM-01/04 accessory) and assemble it with the fitting as per fig8.

8. Stick the cutout label on the ceiling and cut the rectangle hole.
9. Connect the supply power cable to the terminal and refit the base. Hold retention springs against blade fitting body, push the blade fitting through the cutout until the springs come down on the upper side of the plaster board.

Emergency Function

This is a maintained emergency fitting. As maintained, when main power is connected, the fitting lights up and the green charging LED should come on to indicate the correct battery has started charging. When main power is lost, the fitting will go into emergency mode, emergency LEDs will be on. Testing and inspection must be in accordance with local codes of practice.

Manual-Test Function (Press test button for 10s and wait for blue indicator flashing 5 times): When Green LED is on normally, interrupt supply by short pressing the test switch, the fitting will immediately operate in emergency mode. Manual-test would not impact on the way of the self-test schedules.

Self-Test Function (Default factory setting mode):

1. LED in green on: Normal charging mode, 220-240V Supply connected
2. 1-Month test, Test duration 10s
3. 6-Month Test. Test duration 3 hours

LED indicators Function:

1. Green LEDs flash fast: Performing self-test.
 2. Green LEDs flash slow: Self-test recently performed and passed (will stop after 5 days)
 3. Red LEDs Flash: Performing fault of battery.
 4. Red LEDs on solidly: Performing fault of LED board.
- Note: Red LEDs would be flash status once battery gets disconnected.

After installation, It will take 24 hours to get the battery fully charged. If charging is interrupted by cutting supply off, charging timer will be restarted back zero and count down for another 24 hours. When fully charged, automatic 3-hour discharge test will start within the next 24 hours. After the initial test, the fitting will enter 1-month and 6-month (Half a year) self-test schedules.

1-Month Test Cycle

- a. At the start of the month the green indicator will Slow flashes for 5 days and then turn off until the day 30th day.
- b. On day 30 at the end of month the green indicator will fast flashes, the fitting will enter self-test discharge and will be powered by the battery for 10s.
- c. 6-Month Test (half a year): At the start of the 6th month the green indicator will slow flashes for 5 days.
- d. On day 30 at the end of month the green indicator will fast flashes, the fitting will enter self-test discharge and will be powered by the battery for 3 hours.


1. Daily check: Green LED indicator is working.
2. Monthly check: The status of Green LED indicators and emergency battery discharges.
3. 6-Month check: That the self-test operation is working, the emergency LED comes on and lasts for a minimum 3 hours.
4. Complete record sheet on installation and retain in maintenance file.
5. Update file with ongoing test records for inspection by fire officer or other duly authorised person.
6. The battery should be replaced if, after 24 hours of charging, the fitting fails to light for 3 hours. The battery should only be replaced by a qualified person.

RSPWM-01/04: SWISS PLUS Side Wall Mount Accessory White/Black
RSPRM-01/04: SWISS PLUS Recessed Mount Accessory White/Black

Note: This fitting has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Note:

1. Disconnect main supply, fitting enters the emergency mode, the emergency light can be turned off via pressing test switch for 10s.
2. After maintenance, process the emergency function via pressing the test switch within 1s after connecting main supply. The repair is completed once the emergency function performance is confirmed correctly.
3. If the LED light board and battery fail at the same time, the LED indicator will flash first in red.
4. Press the test switch for 10 seconds to switch between the standard and self-test modes. After pressing for 10 seconds, if the blue indicator light flashes twice, it enters the self-test mode; if it flashes five times, it enters the standard manual test mode.
5. Manual test will not affect the monthly and yearly test schedule.

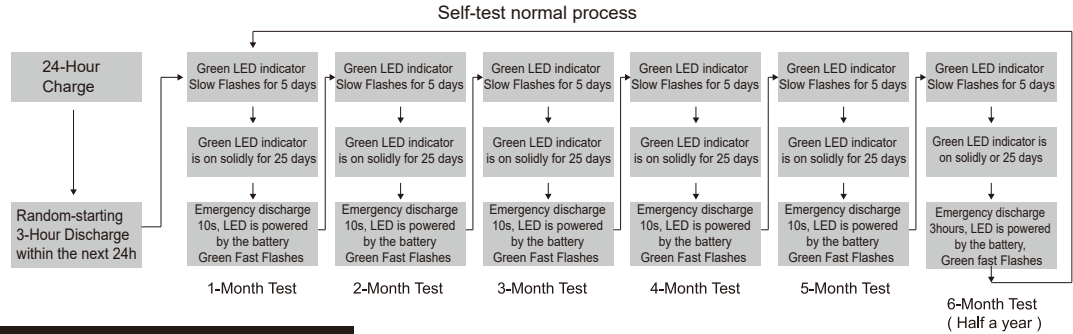

Installation and Maintenance Record:

Installer

Installation

Type

Installation test duration & date

Month	Test	1 st Year		2 nd Year		3 rd Year		4 th Year		5 th Year	
		Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	3Hr.										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

SWISS PL DUAL TEST, 2,5W, DOPPELSEITIGE NOTAUSGANGSBELEUCHTUNG IN BEREITSCHAFTSMODUS, MIT MEHREREN MONTAGEOPTIONEN, WEISS/SCHWARZ

RSP3DT-01 RSP3DT-04

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. ! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden. Stürze aus der Höhe von Personen oder Produkten können zu schweren Körperverletzungen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine geeignete Ausrüstung von einer sachkundigen Person verwendet wird.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robusdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240 V ~ 50/60 Hz, Klasse II (Funktionale Erde), IP20, Leuchte (einschließlich) Garantie 5 Jahre.

Installation

- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Stromversorgung aus.
- Notieren Sie das Datum der Installation auf dem leeren Etikett.
- Befestigen Sie die gewünschten Legenden auf beiden Seiten der doppelseitigen Leuchte, indem Sie die beiden Schilderblöcke entfernen (siehe Abb. 2). Bitte denken Sie daran, die Schutzfolie von der leicht transparenten Platte abzuziehen.

Hängemontage:

- Stellen Sie die Länge der Aufhängungsdrähte mithilfe einer Wasserwaage ein; drücken Sie dazu den Nippel am Aufhängungssockel.
- Markieren Sie die Befestigungspunkte anhand des Aufhängungssockels an der Wand/Decke. Bohren Sie die Löcher und führen Sie die Dübel ein. Führen Sie das Stromkabel durch das Loch am Aufhängesockel und die Durchführungsöffnung der doppelseitigen Leuchte und verbinden sie es mit der Anschlussklemme. Braun an Spannungsführend (L) und Blau an Neutral (N). Befestigen Sie den Aufhängungssockel mithilfe der Schrauben an der Decke. Stecker mit der Batterie.

Oberflächenmontage:

- Eine Möglichkeit. Legen Sie den Sockel der doppelseitigen Leuchte frei (siehe Abb. 3). Verwenden Sie diesen Sockel zum Bohren von Befestigungslöchern an der Wand/Decke und schließen Sie das Stromkabel an die Anschlussklemme an. Befestigen Sie den Sockel mithilfe der Schrauben an der Wand/Decke, montieren Sie die doppelseitige Leuchte am Sockel und ziehen Sie die Schraube an der Seite der Leuchte fest. Abb. 5. Abb. 6.
- Eine andere Möglichkeit. Kaufen Sie das Zubehör RSPWM-01/04. Verwenden Sie dieses zum Bohren der Befestigungslöcher an der Wand. Führen Sie das Stromkabel durch das RSPWM und den Sockel der doppelseitigen Leuchte. Befestigen Sie es mithilfe einer Schraube am Sockel. Schließen Sie das Stromkabel an die Anschlussklemmen an. Befestigen Sie die Leuchte mithilfe der Schrauben an der Wand. Abb. 7.

Einbau-Montage: Kaufen Sie das Zubehör RSPRM-01/04) und setzen Sie es mit der Leuchte zusammen (siehe Abb. 8).

- Kleben Sie das ausgeschnittene Etikett an die Decke und schneiden Sie das rechteckige Loch aus.
- Schließen Sie das Stromkabel an die Anschlussklemmen an und bringen Sie den Sockel wieder an. Halten Sie die Rückhaltefedern gegen den Leuchtenkörper gedrückt und schieben Sie die doppelseitige Leuchte durch die ausgeschnittene Öffnung, bis die Federn von oben gegen die Gipskartonplatte stoßen.

Funktionsweise Notbeleuchtung

Dies ist eine Notbeleuchtung mit Dauerschaltung modus. Ist bei Dauerschaltung der Strom angeschlossen, geht das Licht an und die grüne Lade-LED sollte aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Aufladen des Akkus gestartet wurde. Wenn die Hauptstromversorgung ausfällt, geht die Leuchte in den Notbetriebsmodus, die Notfall-LEDs leuchten. Tests und Inspektionen müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften erfolgen.

Funktionsweise manueller Test (Drücken Sie den Testschalter 10 Sekunden lang und warten Sie, bis die blaue Anzeige 5 Mal blinkt): Wenn die grüne LED normal leuchtet, unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Drücken des Testschalters, dann schaltet die Leuchte sofort in den Notbetrieb. Der manuelle Test hat keine Auswirkungen auf den Zeitplan der Selbsttests.

Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen. 3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses. Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Funktionsweise Selbsttest (Werkseitige Standardeinstellung):
 1. Grüne LED leuchtet: Normaler Auflademodus, 220-240 V-Versorgung angeschlossen

2. 1-Monats-Test, Testdauer 10 Sek

3. 6-Monats-Test, Testdauer 3 Std

Funktionsweise LED-Anzeigen:

1. Grüne LEDs blinken schnell: Selbsttest wird durchgeführt.

2. Grüne LEDs blinken langsam: Selbsttest kürzlich durchgeführt und bestanden (stoppt nach 5 Tagen).

3. Rote LEDs blinken: Fehlerhafte Leistung des Akkus.

4. Rote LEDs leuchten durchgehend: Fehlerhafte Leistung der LED-Platine.

Hinweis: Die roten LEDs blinken, sobald der Akku abgeklummt wird.

Nach der Installation dauert es 24 Stunden, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn der Ladevorgang durch Unterbrechung der Stromversorgung gestoppt wird, wird der Lade-Timer wieder auf Null zurückgesetzt und zählt für weitere 24 Stunden rückwärts. Bei voller Ladung wird innerhalb der nächsten 24 Stunden ein automatischer 3-stündiger Entladungstest durchgeführt. Nach dem ersten Test führt die Anlage 1-monatige und 6-monatige (halbjährliche) Selbsttests durch.

1-monatiger Testzyklus

a. Am Anfang des Monats blinkt die grüne Anzeige 5 Tage lang langsam und bleibt dann bis zum 30. Tag aus.

b. Am Tag 30 (Ende des Monats) blinkt die grüne Anzeige schnell, die Leuchte geht in die Selbsttest-Entladung über und wird 10 Sek. lang vom Akku versorgt.

c. 6-monatiger Test (halbjährlich): Zu Beginn des 6. Monats blinkt die grüne Anzeige 5 Tage lang schnell.

d. Am Tag 30 (Ende des Monats) blinkt die grüne Anzeige schnell, die Leuchte geht in die Selbsttest-Entladung über und wird 3 Std. lang vom Akku versorgt.


- Täglicher Check: Grüne LED-Anzeige funktioniert.
 - Monatlicher Check: Den Zustand der grünen LED-Anzeigen und die Akku-Entladung des Notbetriebs kontrollieren.
 - 6-Monats-Check: Kontrollieren, dass der Selbsttestvorgang funktioniert; die Notfall-LED leuchtet auf und hält mindestens 3 Stunden lang an.
 - Protokollblatt zur Installation ausfüllen und in der Wartungsakte aufbewahren.
 - Akte mit den laufenden Testprotokollen zur Einsichtnahme durch den Brandschutzbeauftragten oder eine andere ordnungsgemäß ermächtigte Person aktualisieren.
 - Der Akku sollte ausgetauscht werden, wenn die Leuchte nach 24 Stunden Ladezeit nicht 3 Stunden lang leuchtet. Der Akku darf nur von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte sie beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

RSPWM-01/04: SWISS PLUS Zubehör für die seitliche Wandmontage Weiß/Schwarz.
 RSPRM-01/04: SWISS PLUS Zubehör für die Einbau-Wandmontage Weiß/Schwarz.

Hinweis:

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, die Leuchte geht in den Notbeleuchtungsmodus, das Notlicht kann durch 10 Sek. langes Drücken des Testschalters ausgeschaltet werden.
- Nach der Wartung wird die Notfunktion durch Betätigen des Testschalters innerhalb von 1 Sek. nach Anschluss an die Stromversorgung aktiviert. Die Reparatur ist abgeschlossen, sobald die korrekte Ausführung der Notbeleuchtungsfunktion bestätigt wurde.
- Wenn die LED-Lichtplatine und der Akku gleichzeitig ausfallen, blinkt die LED-Anzeige zuerst rot.
- Drücken Sie den Testschalter 10 Sekunden lang, um zwischen dem Standard- und dem Selbsttestmodus zu wechseln. Wenn die blaue Kontrollleuchte zweimal blinkt, nachdem Sie den Testschalter 10 Sekunden lang gedrückt haben, geht die Leuchte in den Selbsttestmodus über; wenn sie fünfmal blinkt, geht sie in den manuellen Standardtestmodus über.
- Der manuelle Test hat keine Auswirkungen auf den Zeitplan für die monatlichen und jährlichen Tests.

Selbsttest normaler Vorgang

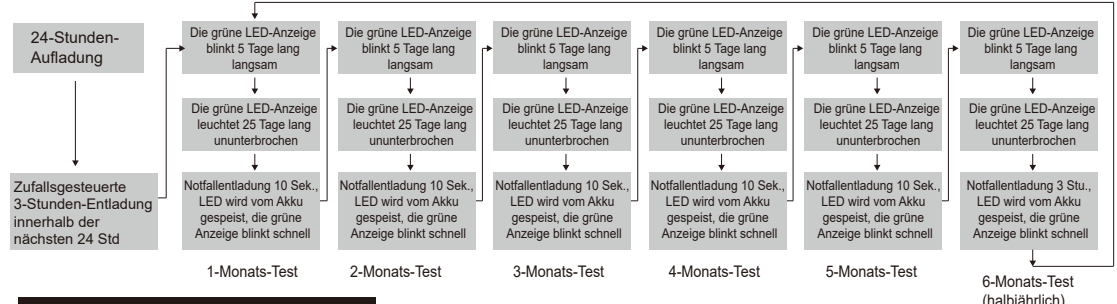

Installations- und Wartungsprotokoll:

Installateur

Installation

Typ

Installationstest Dauer und Datum

Monat	Test	1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr		4. Jahr		5. Jahr	
		Unter-schrieben	Datum	Unter-schrieben	Datum	Unter-schrieben	Datum	Unter-schrieben	Datum	Unter-schrieben	Datum
1	kurz										
2	kurz										
3	kurz										
4	kurz										
5	kurz										
6	3Stunden										
7	kurz										
8	kurz										
9	kurz										
10	kurz										
11	kurz										
12	kurz										
	3Stunden										

SWISS PLUS TANKA DVOJNA TESTNA 2,5W LUČ ZA ZASILNI IZHOD, KI OSTANE PRIŽGANA V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Z VEČ MOŽNOSTMI NAMESTITVE, BELA/ČRNA RSP3DT-01 RSP3DT-04

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko. Proizvod ali oseba lahko pri padcu z višine povzroči hude telesne poškodbe. Poskrbite, da delo opravlja kompetentna oseba in pri tem uporablja ustrezno opremo.

Opomba:
Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvodov in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejšo tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP20, Garancija priključka (baterije) je 5 let,

Inštalacija

1. Preden začnete z delom, izklopite omrežno napajanje.
2. Napišite datum namestitve na prazno nalepko.
3. Namestite Zelene legende na obe strani tanke luči tako, da smatete oba ploščna bloka v skladu s sl. 2. Prosimo, ne pozabite odstraniti zaščitne folije s svetle prosojne plošče.
- Višča montaža:**
4. Uporabite vodno tehnicno in prilagodite dolžino žic kompleta za obešanje tako, da pritisnete nastavek na podstavku za obešanje.
5. Označite pritrdivene točke na steni/stropu s pomočjo podstavka za obešanje. Izvrtajte luknje in vstavite stenske/stropne vložke. Speljite napajalni kabel skozi luknjo na podstavku za obešanje in luknjo uvodnice tankega svetila za priklop na sponko: Rjava na Fazo (L) in Modra na Nevtralnno (N). Z vijaki pritrдите podstavek za obešanje na strop. Vtič z baterijo.

Nadomestna montaža:

6. Prvi način: Razstavite podstavek tankega svetila v skladu s sl. 3. S pomočjo tega podstavka izvrtajte luknje za namestitev v steno/na strop in priključite napajalni kabel na sponke. Pritrdite ta podstavek na steno/strop s pomočjo vijakov, pritrдите tanko svetilo na podstavek in privijte vijak na strani tankega svetila. Sl. 5 Sl. 6
7. Drugi način: Kupite dodatek RSPWM-01/04. Uporabite ga za vrtanje lukenj za pritrdivte v steno. Speljite napajalni kabel skozi RSPWM in podstavek tankega svetila. S pomočjo vijaka ga pritrдите na podstavek tankega svetila. Priklopite kabel na sponko. Z vijaki pritrдите svetilo na steno. Sl. 7

- Vgradna montaža:** (Kupite dodatek RSPRM-01/04) in ga sestavite s svetilom v skladu s sl. 8.
8. Nalepite nalepko s predlogo na strop in izrežite pravokotno odprtino.
9. Priključite napajalni kabel na sponko in ponovno pritrдите podstavek. Pridržite zadrževalne vzmeti ob ohišje tankega svetila in potisnite tanko svetilo skozi izrez, dokler se vzmeti ne spustijo na zgornjo stran mavčne plošče.

Ne pozabite: V tem svetilu ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je svetilo poškodovano, ga izključite iz omrežnega napajanja in ga prenehajte uporabljati.

Funkcija delovanja v sili

Ta svetilka za delovanje v sili deluje kot zasilno svetilo, ki lahko sveti neprekinjeno. Ko je v neprekinjenem načinu povezano glavno napajanje, se svetilka prižge, zasveti pa tudi zelena lučka LED za polnjenje, kar pomeni, da se je začela polniti pravilna baterija. V primeru izpada omrežnega napajanja se svetilo preklopi v način delovanja v sili. Lučke LED za delovanje v sili zasvetijo. Preizkušanje in pregledi se morajo izvajati v skladu z lokalnimi pomembnimi pravilniki.

Funkcija mehanskega preizkusa(Pritisnite testni gumb za 10 sekund in počakajte, da modri indikator 5-krat utripne): ko je zelena lučka LED normalno prižgana, prekinite napajanje tako, da pritisnete preizkusno stikalo. Svetilo bo takoj začelo delovati v načinu delovanja v sili. Mehanski preizkus ne bi vplival na urnik samo-preizkusa.

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinske odpadke (OEEO s simbolom: prekržanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekržani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

Funkcija samo-preizkusa (Privzeta tovarniška nastavitve):

1. Zelena lučka LED prižgana: način normalnega napajanja, priključeno na 220–240 V
2. 1-mesečni preizkus, trajanje 10 sekund
3. 6-mesečni preizkus, trajanje 3 ure

Delovanje lučk LED:

1. Zelene lučke LED hitro utripajo: izvajanje samo-preizkusa.
2. Zelene lučke LED počasi utripajo: pred kratkim je bil samo-preizkus uspešno opravljen (se zaustavi po 5 dneh).
3. Rdeče lučke LED utripajo: napaka pri delovanju ali prazna baterija.
4. Rdeče lučke LED so prižgane: napaka pri delovanju plošče LED.

Pomni: če se baterija odklopi, bodo začele lučke LED utripati.

Po namestitvi bo polnjenje baterije do konca trajalo 24 ur. Če se polnjenje prekine z izklopom napajanja, se časovnik za polnjenje ponovno ponastavi na nič in začne odštevati za nadaljnjih 24 ur. Ko se do konca napolni, se v naslednjih 24 urah zažene avtomatski preizkus s 3-urnim praznjenjem. Po začnem preizkusu se svetilo preklopi na urnik 1-mesečnega in 6-mesečnega (polletnega) samo-preizkusa.

1-mesečni preizkusni cikel

- a. Na začetku meseca zelena lučka počasi utripa 5 dni in se nato izklopi do 30. dneva.
- b. Na 30. dan ob koncu meseca zelena lučka začne hitro utripati. Svetilo začne opravljati samotestiranje in se 10 sekund napaja z baterijo.
- c. 6-mesečni preizkus (pol leta): na začetku 6. meseca zelena lučka počasi utripa 5 dni.
- d. Na 30. dan ob koncu meseca zelena lučka začne hitro utripati. Svetilo začne opravljati praznjenje za samotestiranje in se 3 ure napaja z baterijo.


1. Dnevni pregled: zelena LED deluje.
2. Mesečni pregled: stanje zelenih lučk LED in praznjenje baterije za delovanje v sili.
3. 6-mesečni pregled: ali deluje samo-preizkus; LED v sili zasveti in sveti najmanj 3 ure.
4. Izpolnite poročilo o inštalaciji in shranite v mapi o vzdrževanju.
5. Posodobite mapo s poročili o preizkusih za namen pregleda, ki ga opravi delavec, zadolžen za požarno varnost, oziroma druga pooblaščen oseba.
6. Baterijo zamenjajte, če po 24 urah polnjenja svetilka ne sveti 3 ure. Baterijo lahko zamenja le usposobljena oseba.

RSPWM-01/04: SWISS PLUS dodatek za stensko montažo na stransko steno, bel/črn.
 RSPRM-01/04: SWISS PLUS dodatek za vgradno montažo, bel/črn.

Pomni:

1. Če odklopite glavno napajanje, svetilo preklopi v način delovanja v sili. Lučko za delovanje v sili lahko izklopite tako, da pritisnete preizkusno stikalo za 10 sekund.
2. Po vzdrževanju začnite s funkcijo delovanja v sili tako, da pritisnete preizkusno stikalo v roku 1 sekunde po priklopu glavnega napajanja. Popravilo se zaključí, ko je funkcija delovanja v sili pravilno potrjena.
3. Če se plošča z lučkami LED in baterija okvarita istočasno, bo svetilka LED najprej začela utripati rdeče.
4. Pritisnite testno stikalo za 10 sekund, da preklopite med standardnim načinom in načinom samotestiranja. Po 10-sekundnem pritisku bo svetilo vstopilo v način samotestiranja, če modra svetilka utripne dvakrat, ali pa v način standardnega ročnega testiranja, če utripne petkrat.
5. Ročni preizkus ne bo vplival na mesečni in letni urnik testiranja.

Normalni proces samo-preizkusa

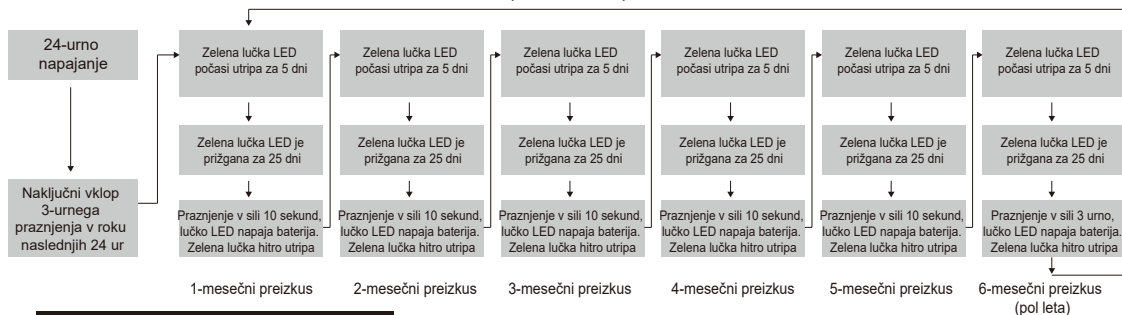

Evidenca o namestitvi in vzdrževanju:

Namestitveni program


Namestitev

Vrsta



Trajanje in datum preizkusa namestitve

Mesec	Test	1 prvo leto		2 drugo leto		3 tretje leto		4 četrto leto		5 peto leto	
		podpisan	datum	podpisan	datum	podpisan	datum	podpisan	datum	podpisan	datum
1	kratek										
2	kratek										
3	kratek										
4	kratek										
5	kratek										
6	3 urno.										
7	kratek										
8	kratek										
9	kratek										
10	kratek										
11	kratek										
12	kratek										
	3 urno.										

Weight:0.6Kg

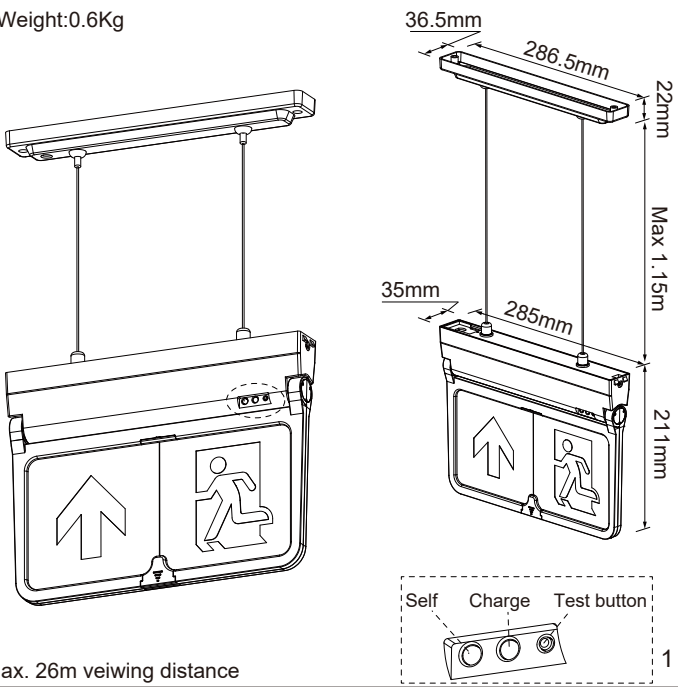

Max. 26m veiwing distance

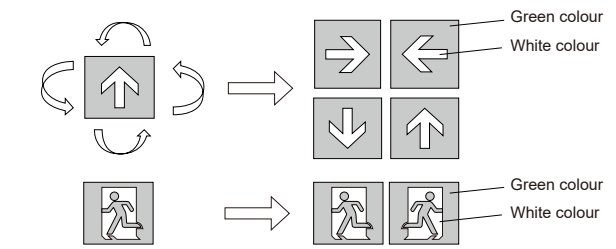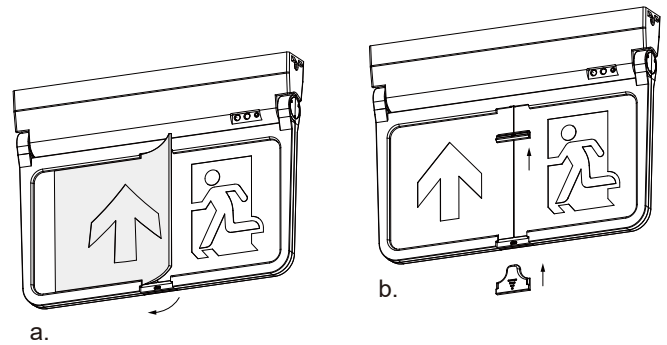

2

