

GOLF EXPRESS MODULAR 10W 14W 18W MULTIWATTAGE CCT3 IP65 WHITE 3000K 4000K 6000K EMERGENCY

RX100E-01

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation strength and or earth resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robust.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Battery warranty-3years, Fixture warranty (except Battery)-5 years
Luminaire is non-dimmable.

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

- Before starting the work, make sure to switch off the mains supply.
- Ensure that there is a minimum of 100mm of free space around the location where the luminaire will be installed.
- Unclip the trim, remove the securing screw, and rotate the diffuser to take it off.
- Press the hinge clip to release the LED plate.
- Drill holes for cable entry and mounting in the base of the fitting.
- Thread the supply cables through the cable entry hole.
- For BESA box mounting: Attach the base of the fitting to the BESA box using two screws. For ceiling/wall installation: Before drilling the fixing holes, ensure to check for buried cables, pipes, and other building services.
- Write the installation date on the battery and connect.
- Connect the Live, Neutral, and Earth supply cables to the fitting.
Switched Maintained: Unswitched supply to PL, switched live to SL.
Unswitched Maintained: Unswitched supply to PL, loop to SL.
Non-maintained: Unswitched supply to PL, SL unconnected.
- Adjust the switch on the driver to select the desired colour temperature (3000K, 4000K, or 6000K) and wattage (10W, 14W, or 18W). Factory default settings: 4000K, 18W. **WARNING: DO NOT change the colour temperature and wattage when the fitting is turned on!**
- Reattach the LED plate, align the markings on the diffuser and rotate into place. Secure it the silicon pad and the screw, and reattach the trim to the base.
- Turn on the supply, the green LED will come on indicating the correct battery charge status. When supply to the switched live PL is lost, the battery will operate fitting in emergency mode.

Note: This luminaire has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Testing

The emergency lighting must be inspected and tested regularly in accordance with local codes of practice. Note: for safety reasons, tests should be carried out during daylight hours. The minimum recommended test schedule is as follows: After installation, allow 24 hours to ensure full battery charge and then interrupt the supply; the maximum duration time is 3 hours. Check that LEDs are still lighting.

- Daily check that the charge indicator LED is working.
 - Monthly, interrupt mains for a short period and check LED lights.
 - Annual 12-month check, full duration test. Interrupt mains supply, LEDs will light and should last for a minimum of 3 hours of operation: batteries must be replaced when they can no longer support 3-hour operation.
 - Complete the record sheet on installation and retain it in maintenance file.
 - Update the file with ongoing test records for inspection by fire officers or other duly authorised people.
 - The battery should be replaced if, after 24 hours of charging, the fitting fails to light for 3 hours. The battery should only be replaced by a qualified person.
- Attention: To protect the battery life, please disconnect the battery if the power supply will be off for longer than 3 days.

Accessory Trims:

RX100T-03/04: Plain Trim in chrome/black.
RX100EYT-01/04/24: Eyelid Trim in white/black/grey.
RX100GRT-01/04/24: Grill Trim in white/black/grey.

Market Surveillance:

LS Code of energy efficiency Class E. RX100-LS
Disconnect driver input and output connections. Remove LED plate.

Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheellie bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use, recycling, and other forms of recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment by returning this product at end of life to a collection centre for waste equipment or a civic amenity site or to a retail outlet from which you had purchased it or from where you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and to the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
- The "crossed out wheellie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste but should be disposed of in accordance with the local WEEE regulations.

GOLF EXPRESS MODULAIR 10W 14W 1 W MULTIWATTAGE CCT3 IP65 WIT 3000K 4000K 6000K NOODVERLICHTING

RX100E-01

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robust.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Garantie op batterij - 3 jaar, garantie op armatuur (behalve batterij) -5 jaar. Niet-dimbare armatuur.

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte.

Installatie

- Zorg dat de netvoeding uitgeschakeld is voordat u begint.
- Zorg ervoor dat er minstens 100 mm vrije ruimte wordt aangehouden rond de plaats waar de armatuur wordt geïnstalleerd.
- Maak de sierlijst los, verwijder de borgschroef en draai de diffuser om deze te verwijderen.
- Druk op de scharnierklem om de LED-plaat los te maken.
- Boor gaten voor de kabeldoorvoer en inbouw van de basis van de armatuur.
- Voer de voedingskabels door het gat van de kabeldoorvoer.
- Voor montage BESA box: Bevestig de basis van de armatuur aan de BESA box met twee schroeven. Voor plafond-/wandinstallatie: Zorg dat u vóór het boren van de bevestigingsgaten controleert of u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen.
- Noteer de installatiedatum op de batterij en sluit deze aan.
- Sluit de stroomkabels Stroom, Neutraal en Aarding op de armatuur aan. Zelfstandig geschakeld: niet-geschakelde voeding naar PL, geschakelde stroom naar SL. Zelfstandig niet-geschakeld: niet-geschakelde voeding naar PL, lus naar SL. Niet-zelfstandig: niet-geschakelde voeding naar PL, SL niet aangesloten.
- Stel de schakelaar op de driver op de gewenste kleurtemperatuur (3000K, 4000K of 6000K) en wattage (10W, 14W of 18W) in. Standaardinstellingen: 4000K, 18W.

WAARSCHUWING: Wijzig de kleurtemperatuur en het wattage NIET wanneer de armatuur ingeschakeld is!

- Bevestig de LED-plaat opnieuw, lijn de markeringen op de diffuser uit en draai deze op zijn plaats. Zet deze vast met het siliconenviltje en de schroef en bevestig de sierlijst weer aan de basis.
 - Schakel de voeding in, de groene led gaat branden om de juiste laadstatus van de batterij aan te geven. Wanneer de voeding van de geschakelde PL onder spanning wegvalt, werkt de armatuur in de noodmodus.
- Opmerking: deze armatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Koppel bij beschadiging los van het lichtnet en stop met gebruiken.

Informatie voor de gebruiker van het product:

- Houd rekening met de verplichting om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren (AEEA gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak).
- Denk na over uw rol in het bijdragen aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door dit product aan het einde van de levensduur in te leveren bij een inzamelpunt voor afgedankte apparatuur, een milieustation of bij een verkooppunt waar u het hebt gekocht of waar u een vervangend apparaat koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu als ze onzorgvuldig worden weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden wordt van het normale huishoudelijke afval en verwerkt wordt in de AEEA-keten.
- Het "symbool van een doorgestreepte vuilnisbak" op een product geeft aan dat deze apparatuur niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid maar dat het moet worden verwerkt volgens de plaatselijke AEEA-voorschriften.

Testen

De noodverlichting moet regelmatig geïnspecteerd en getest worden volgens de plaatselijke goede praktijken. Opmerking: om veiligheidsredenen moeten de tests overdag worden uitgevoerd. Het minimaal aanbevolen testschema is als volgt: wacht na de installatie 24 uur om de batterij volledig op te laden en onderbreek dan de voeding; de maximale duur is 3 uur. Controleer of de leds nog steeds branden.

- Controleer dagelijks of de led van de laadindicator werkt.
- Onderbreek maandelijks de netvoeding gedurende korte tijd en controleer de ledlampjes.
- Jaarlijkse controle, volledige duurttest. Onderbreek de netvoeding, de leds gaan branden en moeten minimaal 3 uur werken: de batterijen moeten worden vervangen wanneer ze niet meer de volle 3 uur kunnen werken.
- Vul het formulier in bij installatie en bewaar in de onderhoudsmap.
- Werk het formulier bij volgende tests bij voor inspectie door de brandweer of een ander bevoegd persoon.
- De batterij moet worden vervangen als, na 24 uur opladen, de armatuur minder dan 3 uur brandt. De batterij mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Let op: om de levensduur van de batterij te beschermen, moet u de batterij loskoppelen als de stroomvoorziening langer dan 3 dagen uitgeschakeld wordt.

Extra randkleuren:

RX100T-03/04: Effen sierlijst in chroom/zwart.
RX100EYT-01/04/24: Bovenafdekking in wit/zwart/grijs.
RX100GRT-01/04/24: Sierlijst rooster in wit/zwart/grijs.

Markttoezicht:

LS-code voor energie-efficiëntieklasse E. RX100-LS
Maak de in- en uitgangsaansluitingen van de driver los. Verwijder de LED-plaat

ROBUS®

GOLF EXPRESS MODULAR 10W 14W 18W MULTI-WATT CCT3 IP65 WEISS 3000K 4000K 6000K NOTBETRIEB

RX100E-01

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. ! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-10°C < UT < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65, Akku-Garantie – 3 Jahre, Garantie für die Leuchte (außer Akku) – 5 Jahre. Leuchte ist nicht dimmbar.

Kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden.

Installation

- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Stromversorgung aus.
- Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich der Leuchte mindestens 100 mm Platz sind.
- Lösen Sie die Verkleidung, entfernen Sie die Sicherungsschraube und nehmen Sie den Diffusor durch Drehen ab.
- Drücken Sie auf die Scharnierklammer, um die LED-Platine zu lösen.
- Bohren Sie Löcher für die Kabeleinführung und die Montage in den Leuchtensockel.
- Führen Sie die Stromkabel durch den Kabeleingang.
- Für die Montage in BESA-Box: Befestigen Sie den Leuchtensockel mit zwei Schrauben an der BESA-Box. Für Decken-/Wandmontage: Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre und andere Leitungen beschädigt werden können.
- Notieren Sie das Installationsdatum auf dem Akku und schließen Sie den Akku an.
- Schließen Sie die Versorgungskabel (stromführend, neutral und Erde) an der Leuchte an. Geschalteter Dauerlichtbetrieb: Ungeschaltete Versorgung an PL, geschaltete Spannung an SL. Ungeschalteter Dauerlichtbetrieb: Ungeschaltete Versorgung an PL, Loop an SL. Bereitschaftsmodus: Ungeschaltete Versorgung an PL, SL nicht angeschlossen.
- Stellen Sie mithilfe des Schalters am Treiber die gewünschte Farbtemperatur (3000K, 4000K oder 6000K) und Wattzahl (10W, 14W oder 18W) ein. Werkseinstellungen: 4000K, 18W. **WARNHINWEIS: Ändern Sie die Farbtemperatur und die Wattzahl NICHT, wenn die Leuchte eingeschaltet ist!**
- Bringen Sie die LED-Platine wieder an, richten Sie die Markierungen auf dem Diffusor aus und drehen Sie ihn in die korrekte Position. Sichern Sie ihn mit dem Silikon-Pad und der Schraube und bringen Sie die Verkleidung wieder am Sockel an.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein; das grüne LED-Licht leuchtet auf und zeigt den korrekten Akku-Ladezustand an. Wenn der Strom im geschalteten Dauerbetrieb ausfällt, betreibt der Akku die Leuchte im Notbetriebsmodus.

Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte sie beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

Informationen für den Benutzer:

- Bitte beachten Sie die Bestimmung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen (WEEE, gekennzeichnet mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne).
- Bitte denken Sie daran, zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten beizutragen, und geben Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Altgeräte, einer städtischen Einrichtung oder bei der Verkaufsstelle zurück, bei der Sie es gekauft haben oder bei der Sie einen Ersatz erwerben.
- Dieses Gerät kann Stoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung gesundheits- und umweltgefährdend sind. Es muss daher vom normalen Hausmüll getrennt und in der WEEE-Kette recycelt werden.
- Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf einem Produkt zeigt an, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern gemäß den örtlichen WEEE-Richtlinien entsorgt werden muss.

Funktionsprüfungen

Die Notbeleuchtung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Praktiken regelmäßig kontrolliert und getestet werden. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollten die Tests bei Tageslicht durchgeführt werden. Es sollten mindestens die folgenden Tests durchgeführt werden: Nach der Installation lassen Sie die Batterie 24 Stunden laden und dann unterbrechen Sie die Stromversorgung. Die Maximalzeit beläuft sich auf 3 Stunden. Überprüfen Sie, ob die Ledlampe noch leuchtet.

- Tägliche Überprüfung, ob das LED der Ladeanzeige funktioniert.
 - Unterbrechen Sie einmal im Monat die Stromversorgung für eine kurze Zeit und überprüfen Sie dann die Ledleuchten.
 - Einmal im Jahr sollten Sie einen Test für die volle Dauer durchführen. Unterbrechen Sie dazu die Stromversorgung, die Ledlampen sollten mindestens 3 Stunden leuchten: Wenn sie diese 3 Stunden nicht durchhalten, sollten die Batterien ausgetauscht werden.
 - Protokollblatt zur Installation ausfüllen und in der Wartungsakte aufbewahren.
 - Aktualisieren Sie die Datei mit den laufenden Testprotokollen zur Einsichtnahme durch Brandschutzbeauftragte oder andere befugte Personen.
 - Wenn die Leuchte nach 24 Stunden Ladezeit keine 3 Stunden leuchtet, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Die Batterie darf nur von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Achtung: Falls die Stromversorgung länger als 3 Tage unterbrochen ist, sollten Sie die Batterie abklemmen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Zubehörteile:

RX100T-03/04: Schlichte Verkleidung in Chrom/Schwarz.
RX100EYT-01/04/24: Halbgisierblende in Weiß/Schwarz/Grau.
RX100GRT-01/04/24: Gitterblende in Weiß/Schwarz/Grau.

Marktüberwachung: LS Code der Energieeffizienzklasse E. RX100-LS

Trennen Sie die Eingangs- und Ausgangsverbindungen des Treibers. Nehmen Sie die LED-Platine ab.

ROBUS®

GOLF EXPRESS MODULAIRE MULTI-PUISSANCE 10W 14W 18W CCT3 IP65 BLANC 3000K 4000K 6000K ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

RX100E-01

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES. Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

-10°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, Garantie batterie : 3 ans Garantie luminaire (sauf batterie) : 5 ans
Ce luminaire est à intensité non-variable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

Installation

- Veuillez à couper l'alimentation électrique avant d'entreprendre l'installation.
- Assurez-vous de disposer d'un espace libre minimal de 100 mm autour de l'emplacement de pose du luminaire.
- Dégrafiez la colerette, ôtez la vis de fixation et enlevez le diffuseur en le faisant pivoter.
- Appuyez sur la charnière clip pour libérer la platine LED.
- Percez les trous de passage des câbles dans l'embase du luminaire.
- Passer les câbles d'alimentation via l'orifice d'entrée de câble.
- Pose d'un boîtier BESA : Fixez l'embase du luminaire au boîtier BESA à l'aide de deux vis. Pose au plafond ou en applique : avant de percer les trous de fixation, assurez-vous de l'absence de câbles, tuyaux et autres équipements masqués.
- Inscrire la date d'installation sur la batterie et connecter.
- Connectez les câbles de tension (Live), neutre (Neutral) et terre (Earth) au luminaire. Commuté permanente : Alimentation non commutée sur PL, commutée sur SL. Alimentation non commutée permanente : Alimentation non commutée sur PL, boucle sur SL. Alimentation non permanente : Alimentation non commutée sur PL, SL déconnecté.
- Sélectionnez la température de couleur (3000K, 4000K ou 6000 K) et la puissance (10W, 14W, ou 18W) à l'aide du commutateur du pilote. Réglages par défaut : 4000K, 18W. **ATTENTION : NE PAS modifier la température de couleur et la puissance lorsque le luminaire est allumé !**
- Remettez la platine LED en place, alignez les repères et verrouillez le diffuseur. Fixez la platine à l'aide du coussinet en silicone et de la vis avant de mettre la colerette en place sur l'embase.
- Allumez le luminaire, la LED verte s'allume pour indiquer le niveau de charge correct de la batterie. Quand l'alimentation commutée via la borne secteur PL est coupée, le luminaire est alimenté par la batterie en mode éclairage de secours.

Remarque : Ce luminaire ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dommage, déconnectez l'alimentation et cessez toute utilisation.

Informations pour l'utilisateur du produit :

- Respectez l'obligation de mettre les déchets d'équipements électriques et électroniques au rebut séparément (DEEE/WEEE marqué par le symbole d'un conteneur poubelle barré par une croix).
- Merci de contribuer au réemploi, recyclage et autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques en déposant ce produit en fin de vie dans un point de collecte des déchets ou un site municipal ou dans un point de vente où vous avez acheté le produit où auquel vous achetez le produit de remplacement.
- Cet appareil peut contenir des matières nocives pour la santé et pour l'environnement en cas de mise au rebut sans précautions. Il est important de le mettre au rebut séparément des déchets ménagers et de le recycler dans la chaîne DEEE.
- Le symbole de conteneur poubelle barré par une croix apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais conformément à la réglementation locale applicable aux DEEE.

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI. ! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robust.com ali robustdirect.com.

-10°C < Tdel < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred zaščite II, stopnja zaščite IP65, Garancija baterije – 3 leta, garancija svetila (razen baterije) – 5 let. Svetilka nima možnosti zatemnitve. Primera na montažo na normalno vnetljivo površino.

Montaža

1. Preden začnete z delom, izklopite omrežno napajanje.
2. Zagotovite vsaj 100 mm prostora okrog lokacije, kamor nameravate namestiti svetilo.
3. Odpnite obrobo, odstranite varovalni vijak in zavrtite difuzor, da ga sname.
4. Pritisnite sponko tečaja in sprostite ploščo LED.
5. V bazo svetila izvrtajte luknje za kabel in montažne luknje.
6. Napeljite napajalne kable skozi luknjo za kabel.
7. Za namestitev v ohišje BESA: pritrдите bazo svetila v ohišje BESA z dvema vijakoma. Za namestitev na strop/steno: preden zvrčate luknje za pritrđitev, preverite vkopane kable, cevi in drugo stavbno opremo.
8. Napišite datum namestitve na baterijo in priključite.
9. Priključite fazni, nevtralni in ozemljitveni kabel na svetilo. Se lahko vklopi in izklopi, ostanje prižgano v primeru izpada električne energije: Nevklopljeno dovajanje na PL, vklopljena faza na SL. Vedno vklopljeno, se zatemni v primeru izpada električne energije: nevklopljeno dovajanje na PL, vklopljena zanka na SL. Ni vklopljeno: nevklopljeno dovajanje na PL, SL nepovezano.
10. S prilagoditvijo stikala na gonilniku izberite Zeleno temperaturo barve (3000K, 4000K ali 6000K) in moč (10W, 14W ali 18W). Privzete tovarniške nastavitve: 4000K, 18W. **OPOZORILO: NE spreminjajte temperature barve in moči, ko je svetilo vključeno!**
11. Ponovno pritrđite ploščo LED, poravnajte oznake na difuzorju in ga pritrđite na svoje mesto. Zavarujte jo s silikonsko blazinico in vijakom ter ponovno namestite obrobo na bazo.
12. Vključite napajanje. Zasvetila bo zelena svetilka LED, ki označi, da je baterija ustrezno napolnjena. V primeru izpada priključka na PL baterija podpre delovanje svetila v načinu v sili.

Pomni: ta svetilka nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je svetilka poškodovana, jo izključite iz omrežnega napajanja in jo prenehajte uporabljati.

Testing

- Redno in v skladu z lokalnimi pravili pregledujte in preizkušajte zasilno svetilko. Pomni: zaradi varnostnih razlogov preizkušajte podnevi. Priporočeni in min. razpored preizkusov je: po inštalaciji počakajte 24 ur, da se baterija napolni in nato prekinite električno napajanje; maks. čas trajanja je 3 ure. Preglejte svetilke LED, ali svetijo.
1. Vsak dan preverite in potrdite, da signalni indikator LED deluje.
 2. Vsak mesec prekinite električno napajanja kratkotrajno in preverite, ali svetilke LED delujejo.
 3. Vsako leto ali na 12 mesecev preizkusite trajanje. Prekinite omrežno napajanje, svetilke LED zasvetijo in morajo svetiti naprej najmanj 3 ure: zamenjajte baterije, če ne svetijo neprekinjeno 3 ure.
 4. Izpolnite poročilo o inštalaciji in ga shranite v mapo o vzdrževanju.
 5. V mapo shranite tudi poročila o tekočih preizkusih in pregledih za požarno varnost, ki jih opravijo pooblašeni delavci.
 6. Baterijo je treba zamenjati po 24 urah polnjenja ali če se svetilka ne vključí 3 ure. Baterijo lahko zamenja samo kvalificirana oseba.
- Pozor: za varovanje življenjske dobe baterije baterijo izključite, ko je znano, da se električno napajanje ne bo vključilo več kot 3 ure.

Zaključna ploskev:

RX100T-03/04: Preprosta obroba v krom/črni barvi.
RX100EYT-01/04/24: Polovična obroba v beli/črni/sivi barvi.
RX100GRT-01/04/24: Rešetkasta obroba v beli/črni/sivi barvi.

Nadzor trga: koda LS energetske učinkovitosti Razred E.
RX100-LS
Odkopite dovodne in odvodne priključke gonilnika. Odstranite ploščo LED.

Informacije za uporabnika:

1. Pomnite, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstraniti med običajne odpadke (odpadna električna in elektronska oprema, označena s simbolom "prečrtanega smetnjaka").
2. Upoštevajte, da imate pomembno vlogo pri ponovni uporabi, recikliranju in drugih oblikah obnove odpadne električne in elektronske opreme. Ta proizvod po izteku tehnične življenjske dobe odnesite v zbirni center za odpadno opremo ali v trgovino, kjer ste kupili prvotno ali nadomestno opremo.
3. V tej opremi so lahko snovi, ki so pri malomarnem odstranjevanju škodljive za zdravje in okolje. Pomembno: Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati in odstraniti ločeno od običajnih odpadkov ter reciklirati v verigi OEEO.
4. Simbol "prečrtan smetnjak" na proizvodu pomeni, da opreme ni dovoljeno odstraniti med običajne odpadke, ampak jo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi o odpadni električni in elektronski opremi.

Installation and Maintenance Record:

Installer

Installatie en onderhoud Record:

Installateur

Installation

Type

Installatie

Type

Installation test duration & Date

Installatie testduur & Date

Month Maand	Test	1 st Year 1 st Jaar		2 nd Year 2 nd Jaar		3 rd Year 3 rd Jaar		4 th Year 4 th Jaar		5 th Year 5 th Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.







EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robust.com
Website: www.robust.com



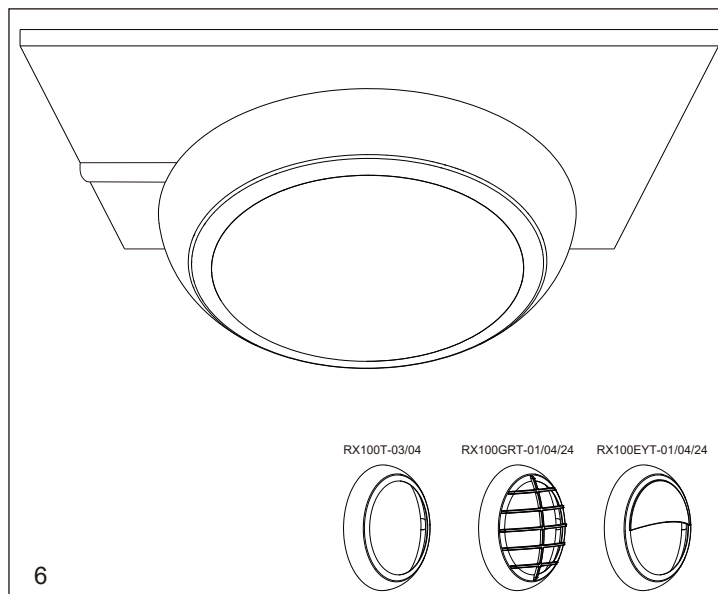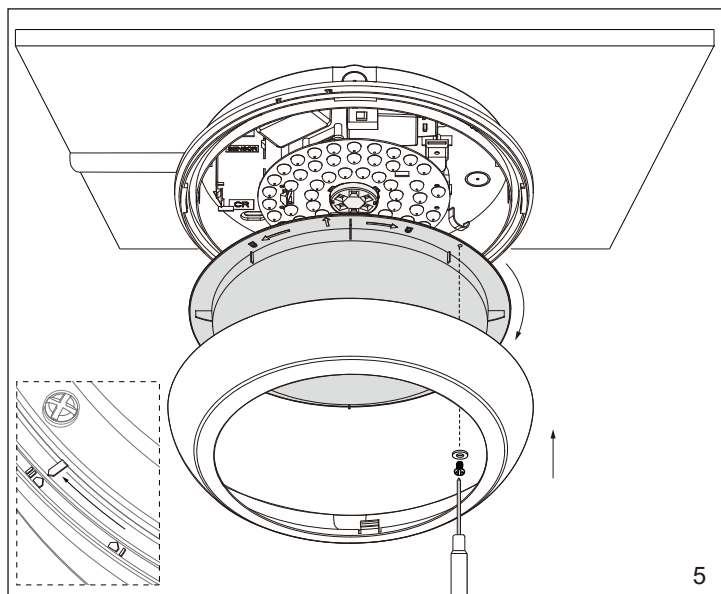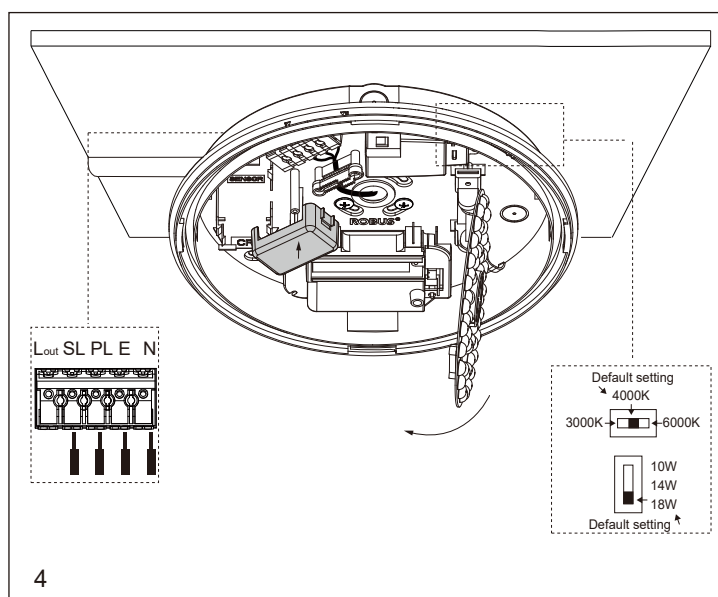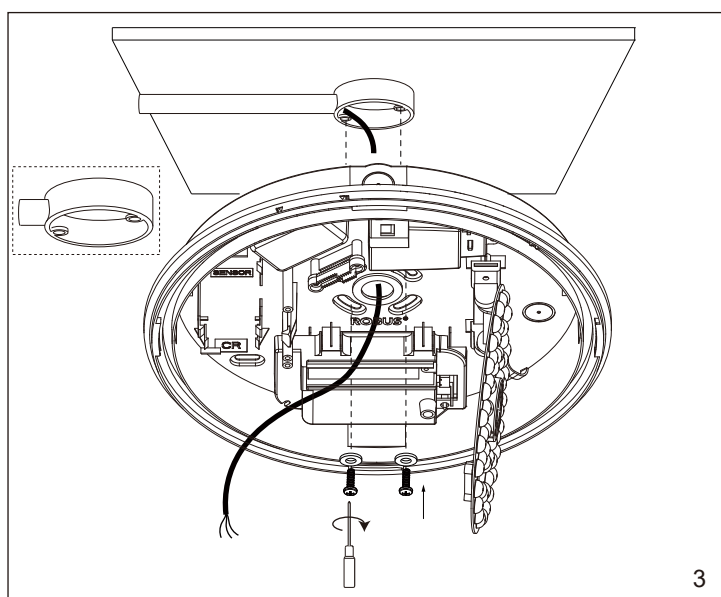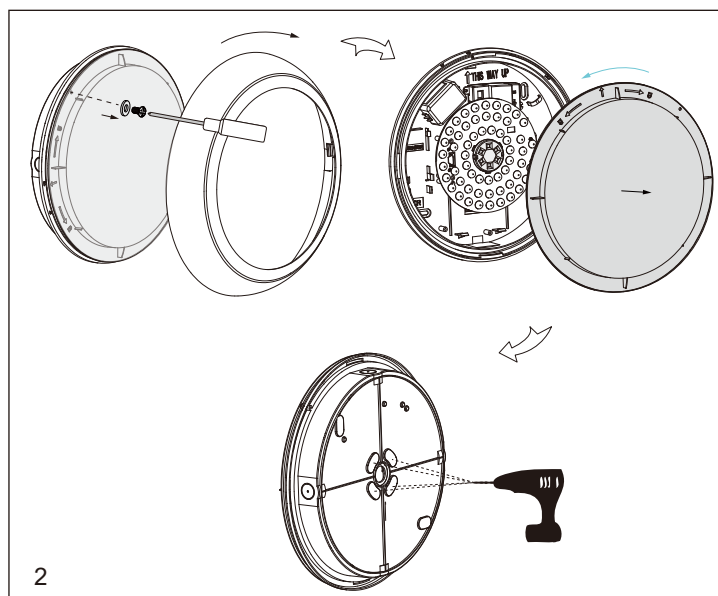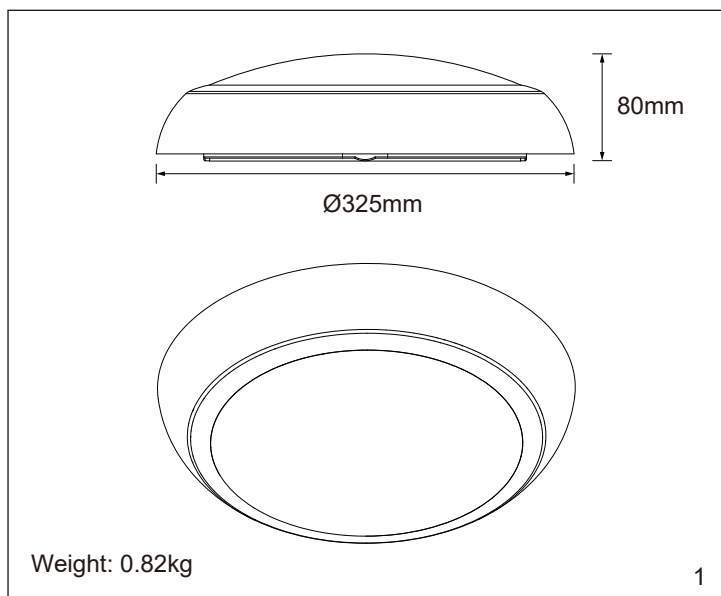

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

